


Principe d'alimentation des lits

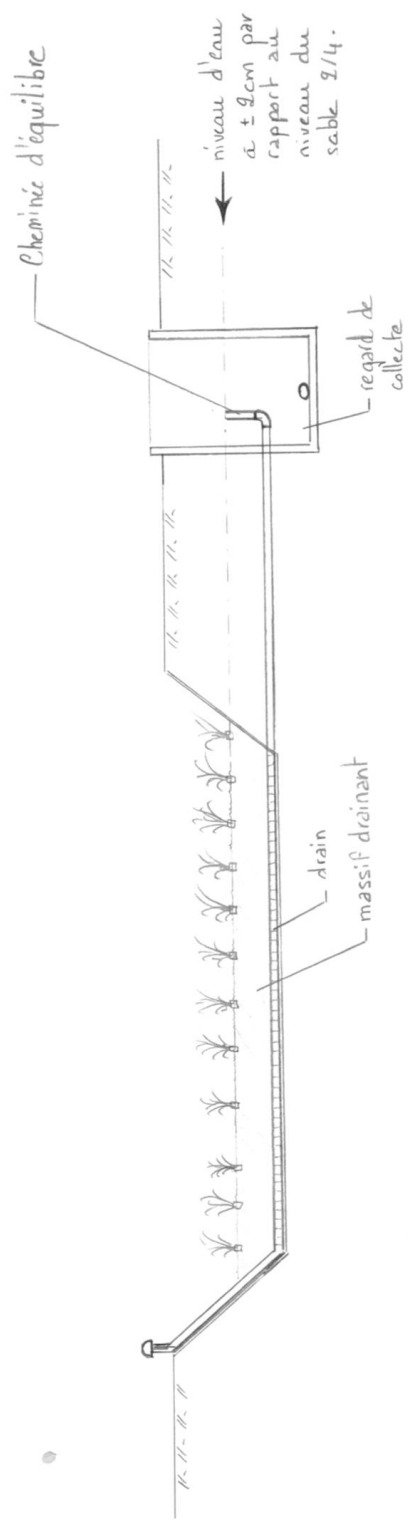

Ce dispositif devra être maintenu le 1er été suivant la plantation pour être enlevé à l'entrée de l'hiver. Dans certains cas il pourra être remis en place l'été suivant.

A. FERRIER